



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА  
ГОРОДА СЫЗРАНИ**

ул. Ульяновская, д.93, г. Сызрань, 446001

28 Од.одд. № 11-03-одд

Директору ГБОУ СОШ № 29  
г. Сызрани

Шапошниковой М.А.

ул. Школьная, 6, г. Сызрань

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства  
в сфере охраны здоровья несовершеннолетних  
обучающихся

В связи с исполнением Указания прокурора Самарской области № 69-орг/21 от 29.07.2011, рассмотрением обращения родителей обучающихся ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани и в соответствии с решением о проверке № 3 от 10.01.2022 прокуратурой г. Сызрани совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Сызрани ГУ МЧС России по Самарской области и территориального отдела Роспотребнадзора г. Сызрани проведена проверка соблюдения ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в сфере образовательной деятельности относится, в том числе, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.

Согласно п. 2 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся.

Частью 2 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что организация охраны здоровья обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

В результате проверки выявлены нарушения требований вышеозначенного законодательства, которые заключаются в следующем.

Так, в ходе проверки ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани, по ул. Школьная, 6 (здание № 1) выявлены следующие нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

- В нарушение требований п. 2.6.5., 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) кабинеты начальной школы, туалет для девочек не обеспечены горячим водоснабжением;
- в нарушение требований п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 гардероб не оснащен местом для хранения обуви на каждого обучающегося;
- в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 гигиеническое покрытие стен местами нарушено (имеет дефекты) в малом спортивном зале, перед входом в спортивный зал, при подъеме на второй этаж на лестничной площадке трещины стен, протечка потолка, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
- в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в кабинетах №№ 5, 11, 9А, подсобном помещении кабинета № 14, помещении для приготовления и разведения дез. средств стены поклеены обоями, гигиеническое покрытие стен местами нарушено (имеет дефекты и трещины) в кабинетах №№ 14, 13, 12, 9, 1, рекреации на втором этаже, туалете для девочек, в туалете для мальчиков местами отсутствует плитка, трещины на стенах, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
- в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 гигиеническое покрытие потолка местами нарушено (имеет дефекты и трещины) в кабинетах №№ 13, 12, 1, в туалете для девочек и мальчиков, в помещении для приготовления и разведения дез. средств, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
- в нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 гигиеническое покрытие пола местами нарушено (имеет дефекты, заплатки) в кабинетах №№ 1, 9, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
- в нарушение требований п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 в малом спортивном зале, при подъеме на второй этаж на лестничной площадке нарушена целостность остекления окон;
- в нарушение требований п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 в кабинетах №№ 5, 13, 11, 2 отсутствуют ограждения отопительных приборов;
- в нарушение требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 в кабинете № 11 часть источников искусственного освещения в неисправном состоянии;
- в нарушение требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, гл. 6 табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в кабинетах №№ 9А, 2, 4 цветовая маркировка столов и стульев выполнена фиктивно (маркировка мебели выполнена одним цветом, в не зависимости от роста

Торхово,  
Ташово  
Уютное

!!!

- обучающихся), обучающиеся не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, покрытие столов и стульев имеет повреждения и дефекты;
- в нарушение требований п.2.3.1. СП 2.4.3648-20 подвальные помещения завалены мусором, содержат следы загрязнений, плесени и грибка;
  - в нарушение требований п.3.4.9. СП 2.4.3648-20 при малом спортивном зале не оборудованы снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек;
  - в нарушение требований п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 в помещении для приготовления и разведения дезинфицирующих средств отсутствует инструкция дезинфицирующего средства «Ника-Хлор», на момент проверки в туалете для девочек находилась швабра с ведром;
  - в нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в туалете для девочек туалетные кабины не оснащены унитазами с сиденьями;
  - уборка помещений образовательной организации проводится неудовлетворительно (паутина в углах помещений, на подоконниках в рекреациях, туалетах и подоконниках спортивного зала засохшие насекомые, маты в спортивном зале грязные, ежедневно не протираются с использованием мыльно-содового раствора) в нарушение требований п.п. 2.11.2., 2.11.7., 2.11.9. СП 2.4.3648-20;

В ходе проверки ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани по ул. Школьная, 7 (здание № 2) выявлены следующие нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

- в нарушение требований п. 2.6.5., 3.4.13 СП 2.4.3648-20 кабинеты физики и химии, лаборантские кабинета физики и химии не обеспечены горячим водоснабжением;
- в нарушение требований п.3.4.9. СП 2.4.3648-20 в раздевалке для мальчиков при спортивном зале имеющийся туалет не функционирует (нет подводки воды);
- в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 гигиеническое покрытие стен местами нарушено (имеет дефекты, трещины) в лаборантской кабинетов физики и химии, в кабинете физики, кабинетах №№ 1, 9, в спортивном зале, в медицинском кабинете, в туалете для мальчиков и девочек, в кабинетах №№ 4, 12, 15 стены поклеены обоями, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
- в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 гигиеническое покрытие потолка местами нарушено (имеет дефекты, трещины, протечки) в рекреации, в туалете для мальчиков и девочек, в кабинете №№ 12, 9, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
- в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 гигиеническое покрытие пола местами нарушено (имеет дефекты, заплатки, продавливания) в лаборантской кабинетов физики и химии, в кабинетах физики и химии, в кабинетах №№ 4, 5, 13, 15, в кабинете английского языка большой дефект линолеума, в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
- в нарушение требований п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 в туалете для мальчиков и девочек, в кабинете № 15 нарушена целостность остекления окон;
- в нарушение требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, гл. 6 табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в кабинетах №№ 1, 3, 6, 13, 15, 9, 11, кабинете английского языка, кабинете химии цветовая маркировка столов и стульев выполнена фиктивно (маркировка мебели выполнена одним цветом, в не зависимости от роста обучающихся), обучающиеся не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, покрытие столов и стульев имеет повреждения и дефекты;

- в нарушение требований п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 в кабинете химии вытяжной шкаф в нерабочем состоянии;

- в нарушение требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 кабинет английского языка не оборудован дополнительными источниками освещения;

- в нарушение требований п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 в кабинете химии окна не оборудованы солнцезащитными шторами с длиной не ниже уровня подоконника, москитными сетками;

- в нарушение требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 в кабинете английского языка часть источников искусственного освещения в неисправном состоянии;

- в нарушение требований п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 для текущей дезинфекции используется «Белизна» по инструкции не предназначена для использования в детских учреждениях;

- в нарушение требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 инвентарь для уборки туалетов хранится вместе с инвентарем для уборки классов и рекреаций.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно - эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством контроля за выполнением санитарно - эпидемиологических мероприятий и обязательным соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Также в ходе проверки установлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, которые заключаются в следующем:

- к работе на объекте защиты допускаются лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (документ, подтверждающий обучение директора ГБОУ СОШ № 29 не предоставлен). Нарушение: п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479); п. 35, 36 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

- в отношении объектов защиты не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение: п. 2 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- руководитель образовательной организации не организовал проведение перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению

собрать  
программу

пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения. Нарушение: п. 92 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В здании ГБОУ СОШ № 29 г.о. Сызрань по ул. Школьная, 7 установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (в соответствии с графиком дежурств, дежурство обеспечивает 5 человек и 1 вахтер, на 6 человек в наличии 1 СИЗОД и 1 фонарь). Нарушение: п. 30 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 4

- в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. Нарушение: п. 10 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 92

- допускается отключение отдельных линий (зон) защиты средств обеспечения пожарной безопасности (отключен шлейф №11). Нарушение: п. 55 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 4

- помещения здания не в полном объеме оборудованы системой пожарной сигнализации (комната уборщицы на 2 этаже и кабинет учителя физкультуры на 1 этаже) не оборудованы установками пожарной сигнализации с обеспечением дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Нарушение: ст. 4, п.4, ст.6, ч. 7, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, Таблица А1, п. 9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 4

- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением его категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входной двери с наружной стороны (складское помещение для хранения книжного фонда) 2 этаж, в учебном кабинете рядом с левой лестничной клеткой. Нарушение: п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 4

- на объекте защиты, допускается хранение в подвальном этаже легковоспламеняющиеся и горючей жидкости (в пластиковой таре бензин для бензоинструмента). Нарушение: пп А п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 4

- на объекте защиты, допускается использование подвального этажа для хранения оборудования, мебели и других предметов. Нарушение: пп Б п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (подвальный этаж). Нарушение: п. 15 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- на дверях подвалов не размещена информация о месте хранения ключей. Нарушение: п. 18 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- допускается фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении (2 этаж левая и правая лестничные клетки). Нарушение: пп Г, п. 27 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- допускается эксплуатация электропровода с видимым нарушением изоляции в служебном помещении (комната уборщицы на 2 этаже). Нарушение: пп. А п. 35 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- допускается эксплуатация нестандартного (самодельного) удлинителя для питания электроприборов (комната уборщицы на 2 этаже). Нарушение: пп. Д п. 35 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (в подвальном этаже). Нарушение: пп. А п. 35 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения средств включения систем противопожарной защиты. Нарушение: п. 23, 36, «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- эвакуационные выходы из подвального этажа, заглубленного более чем на 0,5 м, не предусмотрены непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Нарушение: ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; СНиП II-A. 5-62 п. 4.6; СНиП II-L. 2-72\* п. 4.24; СНиП 21-01-97\* п. 6.9\*, п. 7.23\*; СНиП 2.08.02-89\* п. 1.97; СП 1.13130.2009 п. 5.2.7 п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- дверь эвакуационного выхода из спортивного зала открывается не по направлению выхода из здания (установлена вторая дверь, открывающаяся вовнутрь здания). Нарушение: ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»; ст.4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход";

- при эксплуатации эвакуационных выходов допускается блокировка дверей эвакуационных выходов (эвакуационные выходы из спортзала и выход из правой лестничной клетки не очищены от снега). Нарушение: пп. Б, п. 27 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- перед эвакуационным выходом из спортзала, расположенным на высоте более 45 см от уровня пола, не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех и ограждениями с перилами. Нарушение: п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п 4.3.5. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- допущено устройство порога перед центральным эвакуационным выходом. Нарушение: пп. А, п36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- внутренняя лестничная клетка, расположенная в правой части здания, не отгорожена от коридора на 1 этаже перегородкой с дверьми, оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Нарушение: п. 23 д) Правил противопожарного режима в РФ; п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.3 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»; п. 4.7 СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.15 СНИП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы»; п.4.2.7 СП 1.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- на путях эвакуации применены материалы (масляная краска) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним (стены, площадки и ступени правой и левой лестничных клеток выкрашены масляной краской). Нарушение: ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»; ст.4 Таблица 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п.4.1.2 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход"; п. 25. Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

-ограждение наружной площадки выхода из спортивного зала не имеет вертикальные элементы ограждения, с расстоянием между ними не более 0,10 см. (применены горизонтальные ограждения). Нарушение: п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 38, ст. 39, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 2.7 ГОСТ 25772-83; п. 5.2.3, п. 5.2.15 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- ограждение крыши выполнено не о всему периметру крыши здания. Нарушение: п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 2.8 СНИП 2.01.02-85\*.

В здании ГБОУСОШ № 29 г.о. Сызрань, ул. Школьная, 6 установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

*связь*  
- не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (в соответствии с графиком дежурств, дежурство обеспечивает 6 человек и 1 вахтер, на 7 человек в наличии 1 СИЗОД и 1 фонарь). Нарушение: п. 30 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

*связь*  
- в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. Нарушение: п. 10 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

*связь*  
- допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (помещение вентиляционной камеры, раздевалка для девочек, раздевалка для мальчиков, лаборантская в кабинете физики на первом этаже, элеваторный узел). Нарушение: пп. А п. 35 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

*+*  
- не обеспечено наличие на противопожарной двери (вентиляционная камера, рядом со столовой) исправного приспособления для самозакрывания. Нарушение: п. 24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

*связь*  
- при эксплуатации системы вентиляции допускается оставление двери вентиляционной камеры открытой (отсутствует дверной замок). Нарушение: пп. А п. 41 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

*связь*  
- при эксплуатации системы вентиляции допускается хранение в вентиляционной камере материалов и мебели. Нарушение: пп. Д п. 41 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

*+*  
- допускается эксплуатация электростановочного изделия (выключателя) с повреждениями в помещении элеваторного узла (выпал из стены). Нарушение: пп. А п. 35 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

*связь*  
- на объекте защиты, допускается использование технического помещения (элеваторного узла) для хранения оборудования, мебели и других предметов. Нарушение: пп Б п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

*связь*  
- в электрощитовой не предусмотрено резервное освещение. Нарушение: ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.1.2 СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" ст. 1, ст. 3, ст. 5, ст. 6, ст. 8, ст. 17 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687;

*связь*  
- помещение здания не оборудовано системой пожарной сигнализации (помещение для хранения учебного пособия по ОБЖ 2 этаж рядом со складским помещением заведующего хозяйством). Нарушение: п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1



ст.6, п.1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3, п. 4, п. 14, Обязательное приложение табл. 1 п. 9, табл. 3 п.5, п. 38 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"; п. 1.1, п. 4.1, п. 4.4, п. 4.8, таблица 1 п. 11, таблица 3 п. 5, п. 48 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

- эвакуационный выход (левое крыло 1 этаж) не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей (отсутствует ручной пожарный извещатель и световое табло «Выход»). Нарушение: ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.1, п. 3.2, п. 4.1, таблица 1, п. 5 таблицы 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 5.3, Таблица № 1, п. 8 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением его категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входной двери с наружной стороны (складское помещение заведующего хозяйством 2 этаж, рядом с помещением для хранения учебного пособия по ОБЖ). Нарушение: п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

-расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся книг менее 0,5 метра (библиотека). Нарушение: п. 288 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- не обеспечено исправное состояние системы противопожарной защиты (в учебном классе на 2 этаже, левое крыло, извещатели пожарные закрыты транспортировочными колпаками). Нарушение: п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Федеральный закон № 69-ФЗ) система обеспечения пожарной безопасности – это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ возложена обязанность на учреждения, организации содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров; соблюдать требования пожарной безопасности; обучать своих работников мерам пожарной безопасности; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о

возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты и др.

Таким образом, в результате проверки установлено, что в ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрань не созданы условия, гарантирующие охрану здоровья несовершеннолетних учащихся.

Причинами и условиями, способствующими выявленным нарушениям, явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заместителем директора ГБОУ СОШ № 29 по АХР Максимовой Е.А.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» государственная политика в интересах детей является приоритетной, одним из основных ее принципов является ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города Сызрани и принять меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствующих.


2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности исполняющей обязанности заместителя директора ГБОУ СОШ № 29 по АХР Максимовой Е.А. и других должностных лиц образовательного учреждения, допустивших выявленные в ходе проверки нарушения закона.

3. О месте и времени рассмотрения настоящего представления информировать прокуратуру города Сызрани.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору города Сызрань в письменном виде в установленный законом месячный срок с приложением копий приказов руководителя о дисциплинарных взысканиях работников (в случае их издания).

Прокурор города

старший советник юстиции

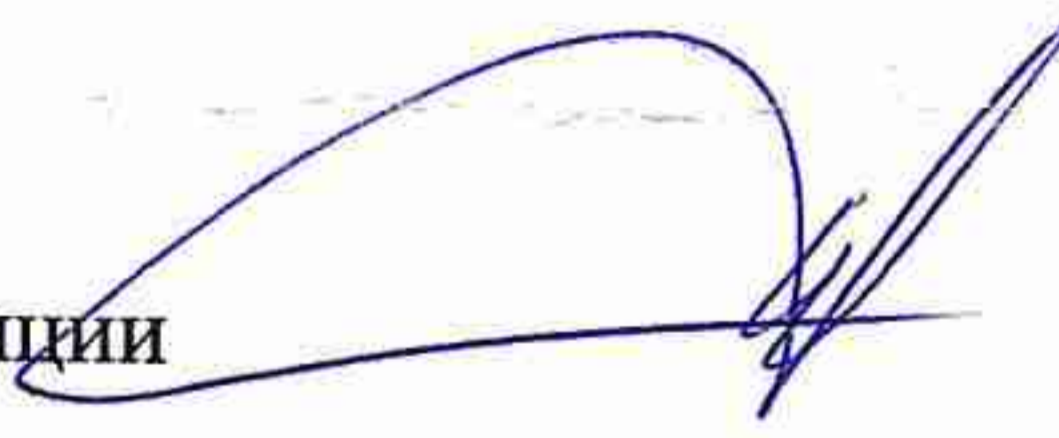

Е.В. Ирха